

POHJAVEDEN TARKKAILUKAIVO


## PITKITTÄISLEIKKAUS

**ALUSRAKENTEET:**  
 betonilaatta 20 mm  
 laakerikerros 100 mm, hiekka  $\phi$  0...8 mm  
 suodatinkangas N3 tarvittaessa  
 murske 300-500 mm, 0-32 ja/tai 0-56  
 200 mm hiekka  $\phi$  0...8 mm  
 HDPE-kalvo 2,0 mm  
 bentoniittimatto  
 200 mm hiekka  $\phi$  0...8 mm  
 suodatinkangas tarvittaessa  
 täytesora/-murske  
 pohjamaa

RAKENTEET SFS3352 MUKAISESTI HUOMIOIDEN KOHDAN 16.6 ERITYISVAATIMUKSET

Tiivistysrakenteena HDPE-muovikalvo, 2,0 mm

- muovikalvon molemmiin puolin hiekkakerros SFS 3352 kohta 10.2 ja 16.6 mukaan, mutta 1 m yli laatan reunojen
- muovikalvo viemäröidään ilmasulkukaivon kautta öljynerottimeen ja varustetaan padotusventtiilillä

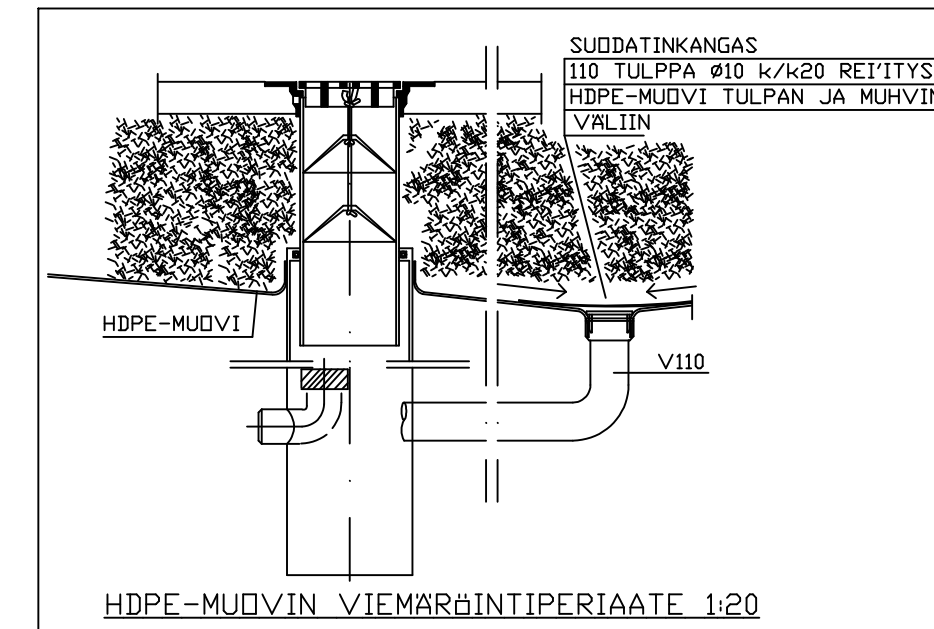

- SÄILIÖÖN INTEGROITU LAITEKAAPPI  
-teräsrunko, valkoinen (RAL 9010)
- Jaettu maanpäällinen kaksoisvaippasäiliö, valkoinen  
- koko 9,9 m<sup>3</sup> (3,3 m<sup>3</sup> BE98, 3,3 m<sup>3</sup> BE 100LL ja 3,3 m<sup>3</sup> DI/MPÖ)  
- STD SFS-EN 12285-2 mukainen terässäiliö
- Jakelulaitekaappi vuotokaukalolla  
- mittarit / pumput / letkukelat
- Roskakori  
- teräs, valkoinen
- Sähkö-/laitekeskustaappi
- Öljyntorjuntakaappi
- Letkukelat
- Teräsverkkoaita (valinnainen)  
- sinkittyä terästä, h 2400 mm
- Polttonesteputkitus sinkittyä terästä
- Tikkaat
- Jauhesammutin
- Täyttökaukalo
- BE:n täyttöyksikkö
- Liekinestin
- Kaasun talteenottoliitin
- NOK/PEK tuuletusputki
- Peltinen vuotoallas

Tunnus	Selite	Muuttanut	Päiväys
Kaupunginosa/Kylä	Kortteli/Tila	Tontti/R.no	Viranomaisten arkistomerkintöjä varten
561-404-4-34			
Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset			
Rakennustoimenpide	Piirustustyyppi	Juoks. n:o	
POLTTOAINEJAKELUPISTEEN RAKENTAMINEN	PÄÄPIIRUSTUS	3	
Rakennuskohteen nimi ja osoite	Piirustuksen sisältö	Mittakaavat	
POLTTOAINEEN JAKELUPISTE ORIPÄÄN LENTOKENTTÄ	PITKITTÄISLEIKKAUS	1:50	
Tiedosto			
Hirvikoskentie 300, 32500 Oripää	Piir.	Suunnitteluala	Työn n.ro
	JRa	ARK	103
	Tark.		A
	JRa	Suunnittelijan, nimi, tutkinto ja allekirjoitus	Päiväys
	Hyv.		
	OSn	Olli Salonen ins.	20.07.2024

**Scanlevel**

Scanlevel Oy

Männistönnraitti 5 A 20 33410 TAMPERE

TEL: +358 400 638588 Email: etunimi.sukunimi@wscanlevel.fi