


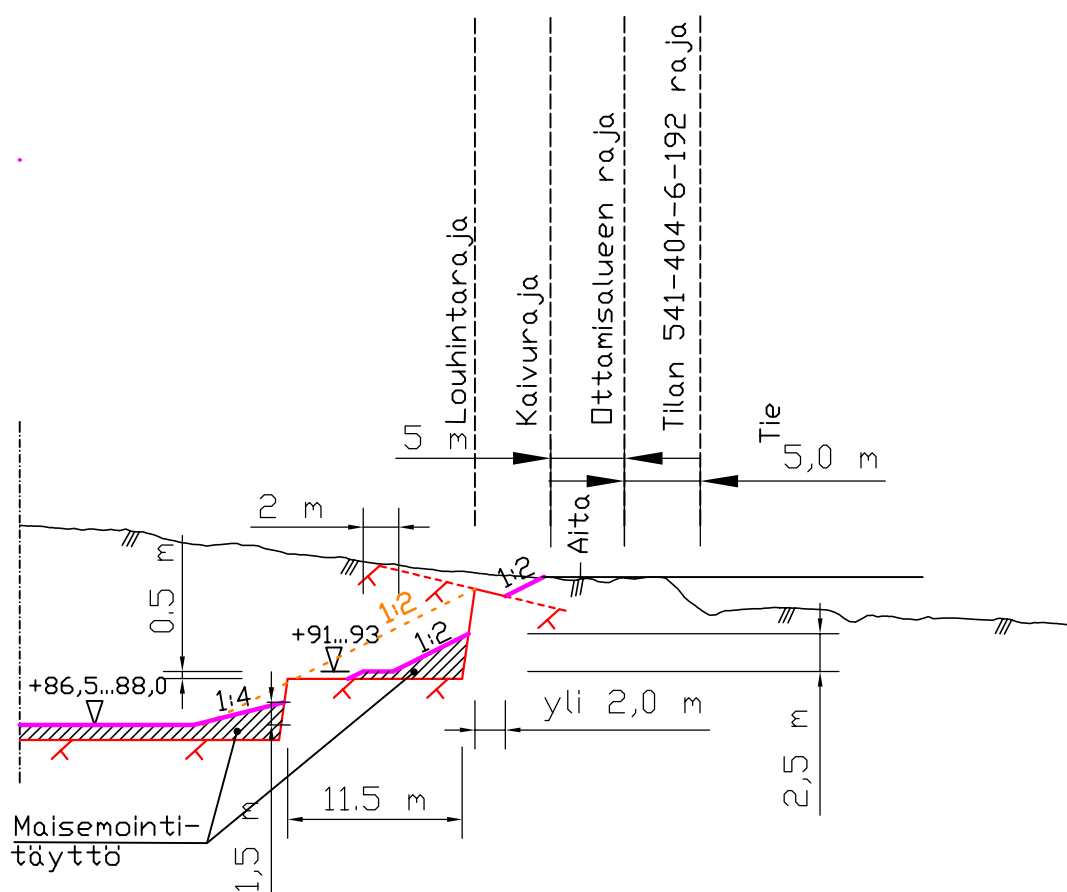

Hyllyn korkeusasema esitetty piirustuksessa suunniteltu tilanne. Hyllyn täytön paksuus 0,5 m ja luiskat 1:2.

Maisemointitäytön paksuun pohjalla vähintään 1 m.

Luiskan kokonaiskaltevuus louhintarajalta pohjan luiskatäytön juureen 1:2.

Arvion mukaan kalliopinta on lähellä maanpintaa louhinta- ja kaivurajan läheisyydessä.

Arvio perustuu maaperätutkimuksiin jotka ovat lähietäisyydellä.

Louhintarajan paikka määräytyy siten, että kaivurajalta tehdään 1:2 kaltevuudella maaluiska kalliopintaan saakka, kalliopintaa jätetään paljaaksi kahden metrin leveydeltä jonka jälkeen voi aloittaa louhinnan.